

令和2年3月16日

お客様各位


ダイエープロビスフェニックスプール

館内除菌実施報告

皆様が安心して施設をご利用いただける様、館内の除菌・拭き上げ作用を実施いたしました。



実施場所：総合受付

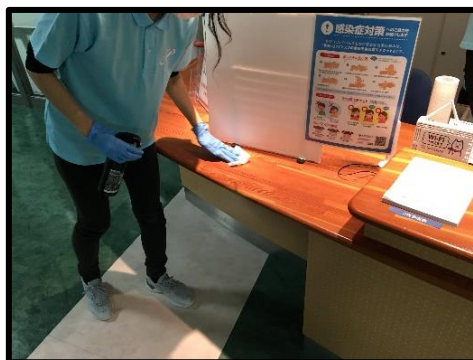

実施場所：サブ受付



実施場所：メインロッカーキー




実施場所：サブロッカーキー



実施場所：メインロッカールーム




実施場所：サブロッカールーム

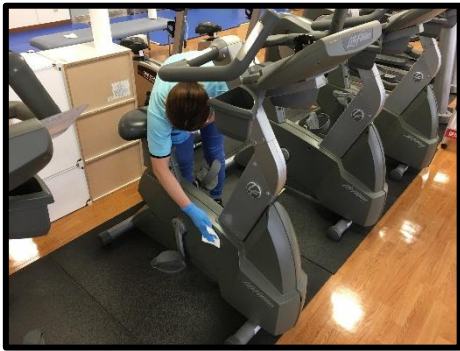

実施場所：有酸素エリア



実施場所：各種マシン

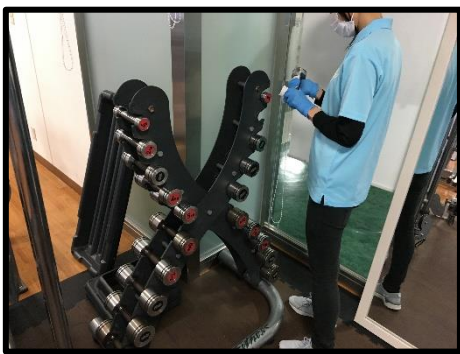


実施場所：フリーウエイトエリア




実施場所：マット類



実施場所：血圧測定器

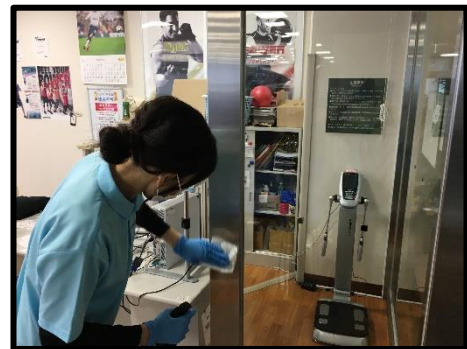

実施場所：ドアノブ

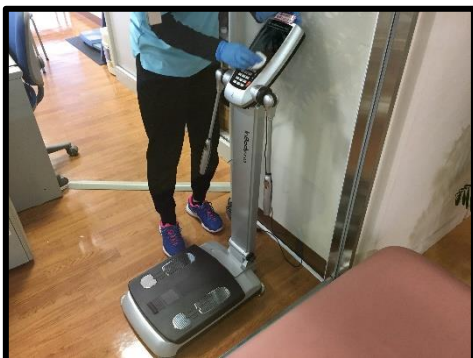


実施場所：体成分測定器




実施場所：スタジオ手すり




実施場所：スタジオ・鏡

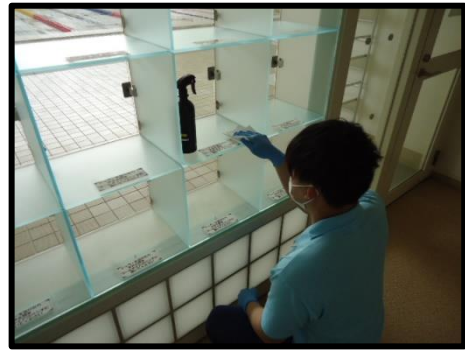

実施場所：サブプール・棚

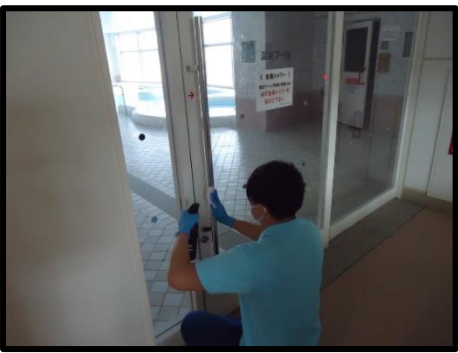

実施場所：温浴プール・扉

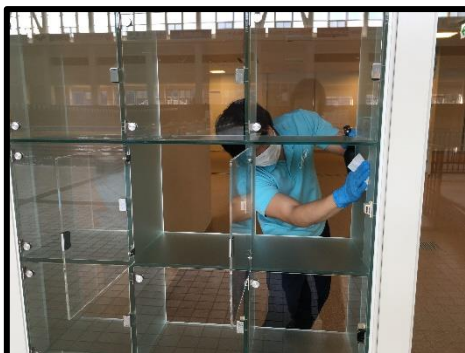

実施場所：メインプール棚



実施場所：更衣室・ドライヤー



実施場所：浴室・棚



実施場所：トイレ



実施場所：浴室・扉



実施場所：洗面台



各所除菌設置



トレーニングルーム
空気洗浄機の設置